


■越河公民館 除染における空間放射線量の推移

H24.6.18 白石市民生部放射能対策室作成

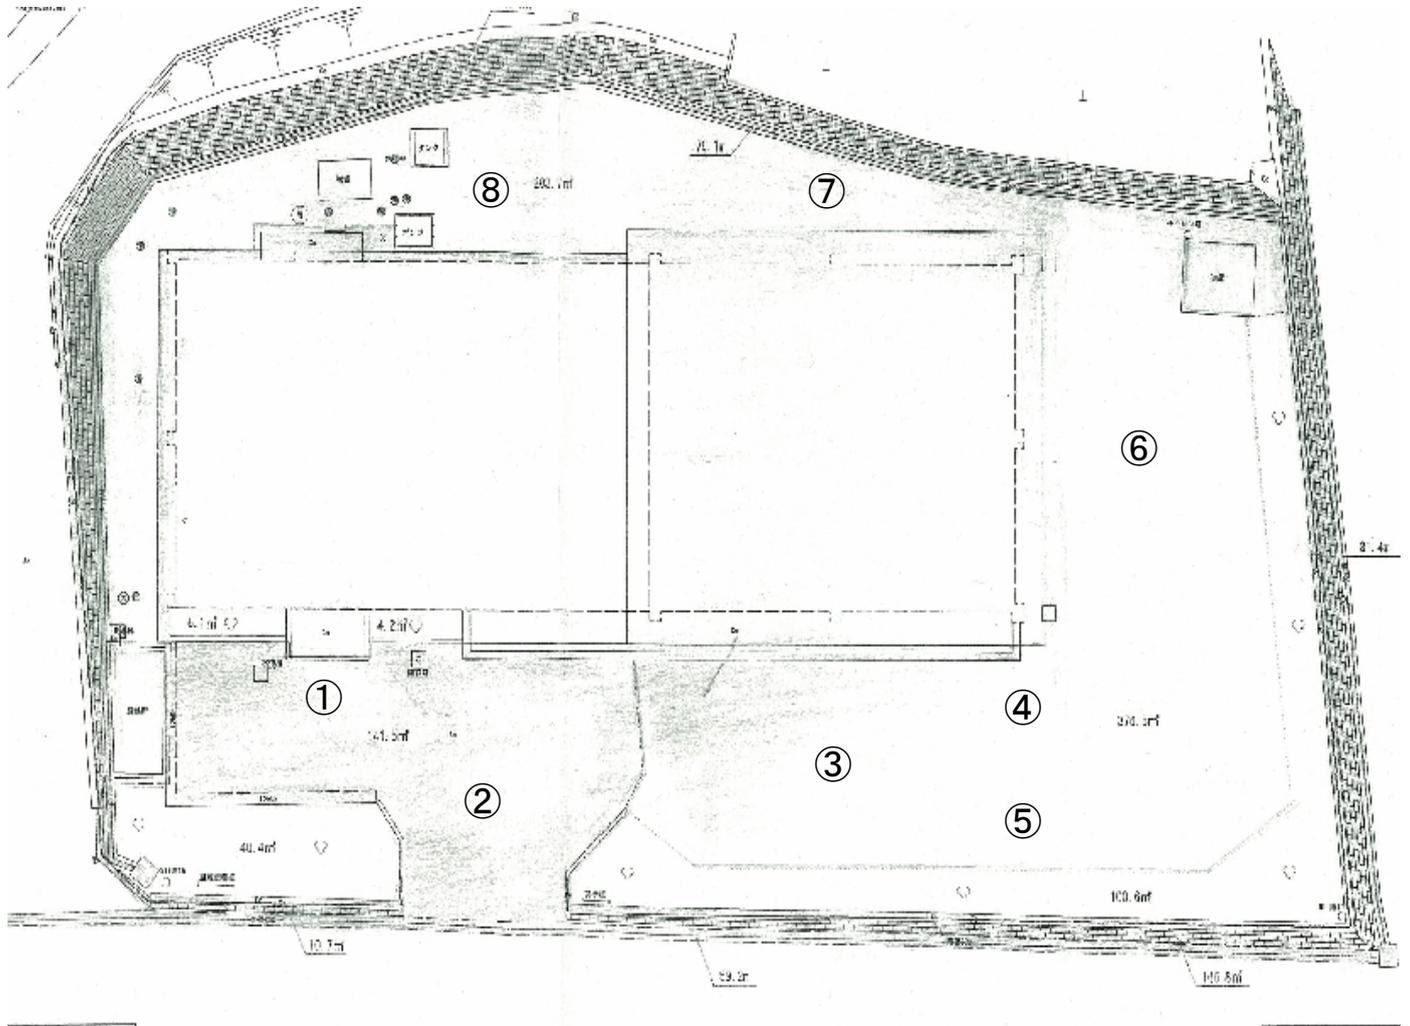

単位: マイクロシーベルト/時間

	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	測定点⑤	測定点⑥	測定点⑦	測定点⑧	平均値
除染前(5月12日)	0.30	0.24	0.39	0.43	0.33	0.58	0.49	0.39	0.39
除染後(6月18日)	0.19	0.20	0.18	0.19	0.17	0.21	0.26	0.20	0.20
低減値	-0.11	-0.04	-0.21	-0.24	-0.16	-0.37	-0.23	-0.19	-0.19
低減率(%)	-36.7	-16.7	-53.8	-55.8	-48.5	-63.8	-46.9	-48.7	-48.7

※数値は、シンチレーション式サーベイメータにより、地表から50cmのところ測定したものです。