

傷みの激しい南側・西側を補修するものである。  
今後、残りの箇所についても修繕が必要になってくると考えている。

も修繕が必要になってくると  
考  
え  
て  
い  
る。

## 民 生 費

〔質疑〕介護ロボット事業について、どのような生活支援の介護機能を持つロボットなのか伺う。

〔答弁〕今回、国への申請により内示を受けた事業者は3事業者で、その内容は次のとおりである。

- ①見守り支援ベッド  
ベッド内の内蔵センサーで介護される方の動作を検知し、発信機で介助者に知らせる機能を持つベッド
- ②マッスルスース  
装着型の補助装置で、介助者が直接身につけ筋肉をサポートし、腰の負担を3分の1に軽減する装置
- ③歩行アシストカート  
坂道での移動をサポートしたり、横流れ防止のブレーキ

キが内臓されており、安全で快適な走行をサポートするカート

## 衛 生 費

〔質疑〕ドクターヘリランデーポイントの標識等の詳  
細について伺う。

〔答弁〕標識は、設置場所毎に大きさは変わる予定であるが、基準として横1.5メートル

縦90センチで、カブセルプリズム型の標識板である。表示内容については、「ドクターヘリ離着陸場」であることを表示し、注意点として「この離着陸場ランデブーポイントに指定されています。」「離着陸際は大変危険です。」「安全確認には十分に気をつけてまいります。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。」という内容を記載し、宮城県と白石市の名称とマークを入れたものとなる。

〔質疑〕離着陸場の環境整備として、県では舗装についての予算を計上しているが、市で舗装は行わないのか伺う。

〔答弁〕ランデブーポイントは、名小学校・分校・緑地公園・野球場であり、舗装できない場所となることを理解いただきたい。

スパツシユランドしろいしや白石スキー場の駐車場については、舗装されているため、そのまま使用することになると考える。

の予算を計上しているが、市で舗装は行わないのか伺う。

〔答弁〕ランデブーポイント

式を変更しているが、現時点では基金はそのまま基金として、この購入金額の基準単価にて活用する予定である。

現在、納付金の動向が不明な状況である。

平成28年度において課税方式を変更しているが、現時点では基金はそのまま基金として、この購入金額の基準単価にて活用する予定である。

〔質疑〕現在、県道の改良工について伺う。

〔答弁〕現在、県道の改良工について伺う。

〔質疑〕大鷹沢大町ポンプ場新設に伴う用地買収費について、この購入金額の基準単価

## ◎平成28年度白石市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

〔質疑〕国民健康保険事業財政調整基金の今後の運用について伺う。


〔答弁〕基金については、平成28年6月末現在で7億3千885万2千773円の残高となっています。

〔質疑〕基金について、平成28年6月末現在で7億3千885万2千773円の残高となつて

いる。

補正予算にも計上しているが、医療費の高度化や高額薬剤の使用により、高額療養費の増額と医療費が抑えられない状況にある。

また、平成30年度より国保の県単位化が開始されるが、

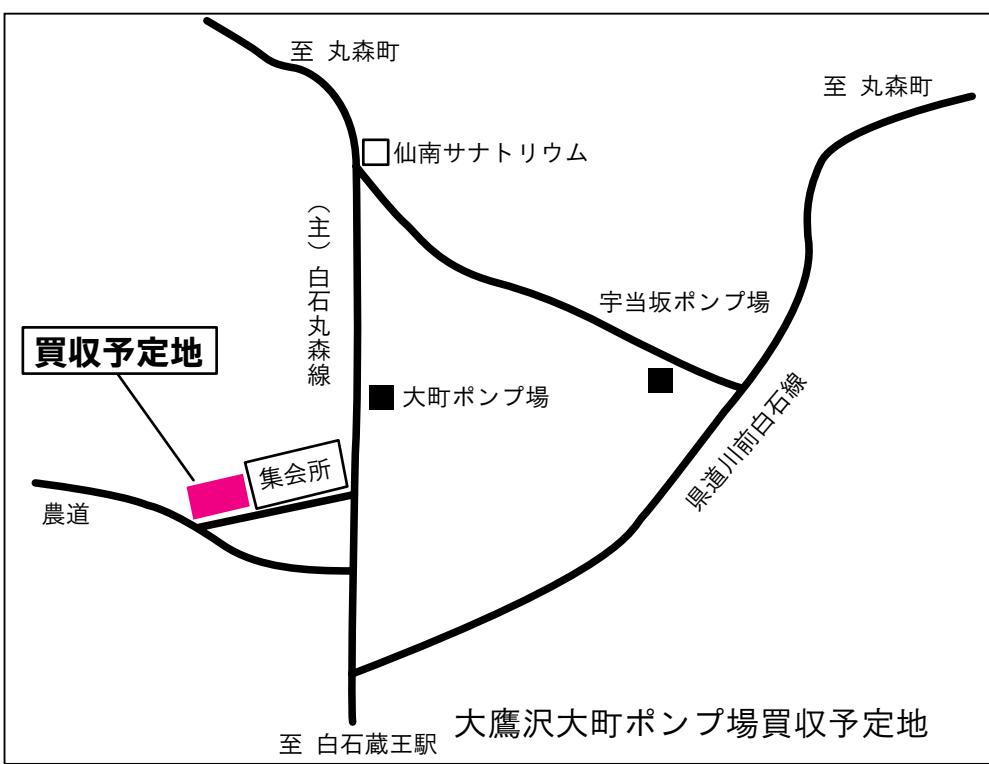

## ◎平成28年度白石市水道事業会計補正予算(第1号)

現在、納付金の動向が不明な状況である。

平成28年度において課税方式を変更しているが、現時点では基金はそのまま基金として、この購入金額の基準単価にて活用する予定である。

〔質疑〕現在、県道の改良工について伺う。

〔質疑〕大鷹沢大町ポンプ場新設に伴う用地買収費について、この購入金額の基準単価